



# **Systemes de récupération de calories**

pour le chauffage et la production d'eau chaude

Systèmes de récupération de calories

## Pourquoi récupérer des calories ?

Ou plutôt : pourquoi pas ? Chaque compresseur à vis et chaque surpresseur transforme près de 100 % de l'énergie électrique consommée en énergie calorifique.



Or, jusqu'à 96% de cette énergie est récupérable, par exemple pour le chauffage. Cela permet de réduire la consommation d'énergie primaire et d'améliorer considérablement le bilan énergétique global.

### Les calories du compresseur

Les compresseurs à vis, les boosters et les surpresseurs transforment près de 100 % de l'énergie électrique consommée en énergie calorifique. Le diagramme (ci-contre) montre la répartition de cette énergie dans le système de compression et la part récupérable.

Environ 96 % peuvent être réutilisés, 2 % sont retenus dans l'air comprimé et 2 % sont dissipés. Mais d'où vient l'énergie récupérable de l'air comprimé ?

La réponse est simple et peut surprendre : pendant la compression et la transformation de l'énergie électrique en énergie calorifique, le compresseur charge l'air qu'il aspire d'un potentiel d'énergie qui correspond à environ 25% de la puissance électrique consommée. Ce potentiel est utilisable lorsque l'air comprimé, en se détendant à la consommation, soustrait l'énergie calorifique de son environnement. Le taux d'énergie utilisable varie en fonction des pertes de charge et des fuites dans le circuit.

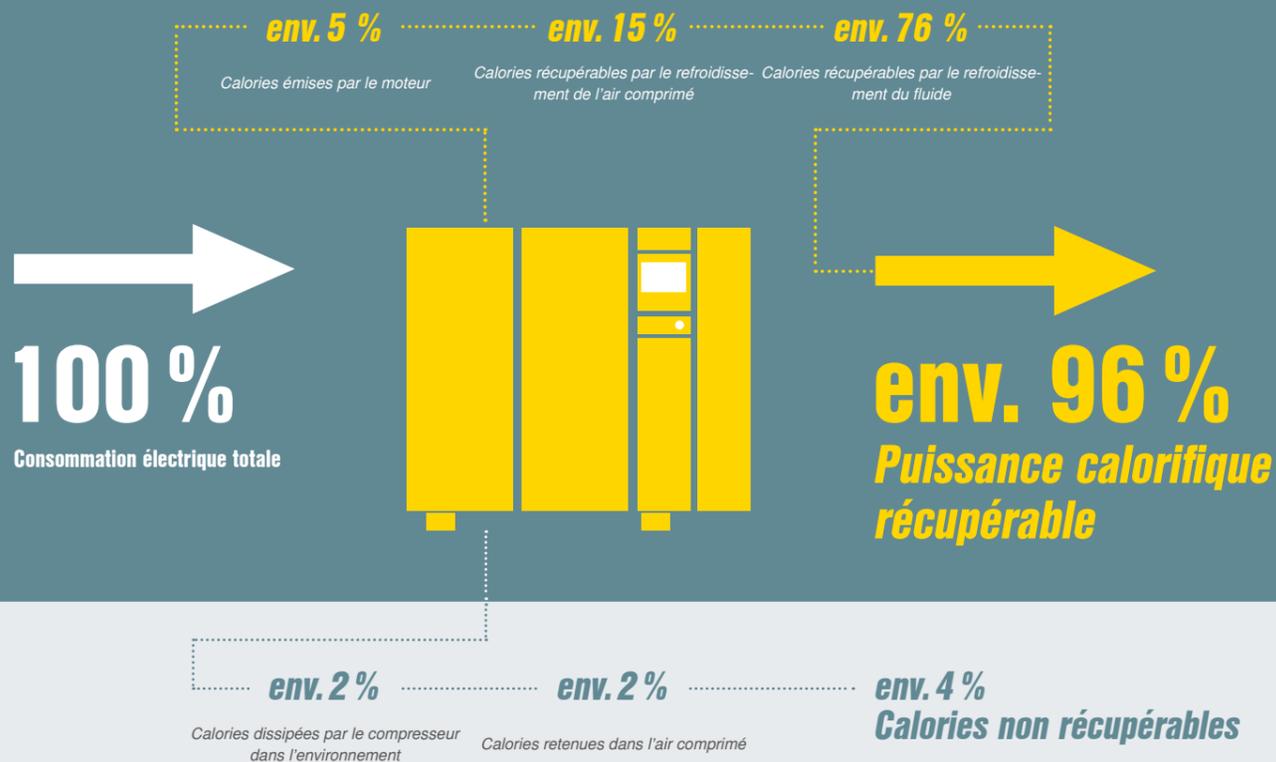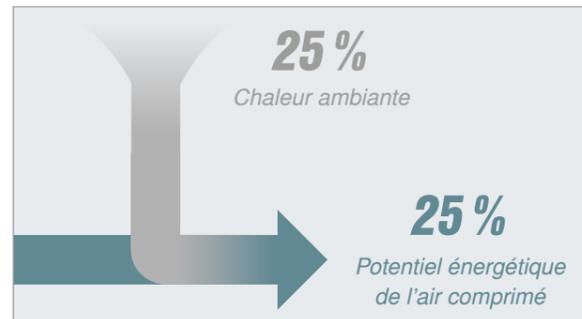

## Réduire les coûts et préserver l'environnement

### Économie

Chauffage au gaz  
756 € à 209 525 €/an

Chauffage au fioul  
912 € à 252 848 €/an

Récupération de calories

jusqu'à 96 %  
débit  
d'air chaud  
récupérable

100 % de la puissance électrique



Échangeurs de chaleur à plaques	Taille du compresseur		
	petit	moyen	gros
Modèle	SM 16	BSD 83	FSD 475
Puissance nominale moteur	9 kW	45 kW	250 kW
Potentiels d'économies par an, pour du fioul	2 570 €	27 110 €	136 565 €
	4 671 kg CO <sub>2</sub>	49 285 kg CO <sub>2</sub>	248 274 kg CO <sub>2</sub>



Fig. : Booster DN 45 C avec récupération de l'air chaud


Systèmes de récupération de calories – Air chaud

## Minimiser la consommation d'énergie primaire pour le chauffage

Les compresseurs à vis, les boosters et les surpresseurs modernes se prêtent très bien à la récupération de calories.

Le recyclage de l'air chaud directement dans un réseau de gaines permet de récupérer 96 % de l'énergie consommée, qu'il s'agisse d'un compresseur avec ou sans injection d'huile, d'un booster ou d'un surpresseur.

jusqu'à  
**96%**  
récupérables

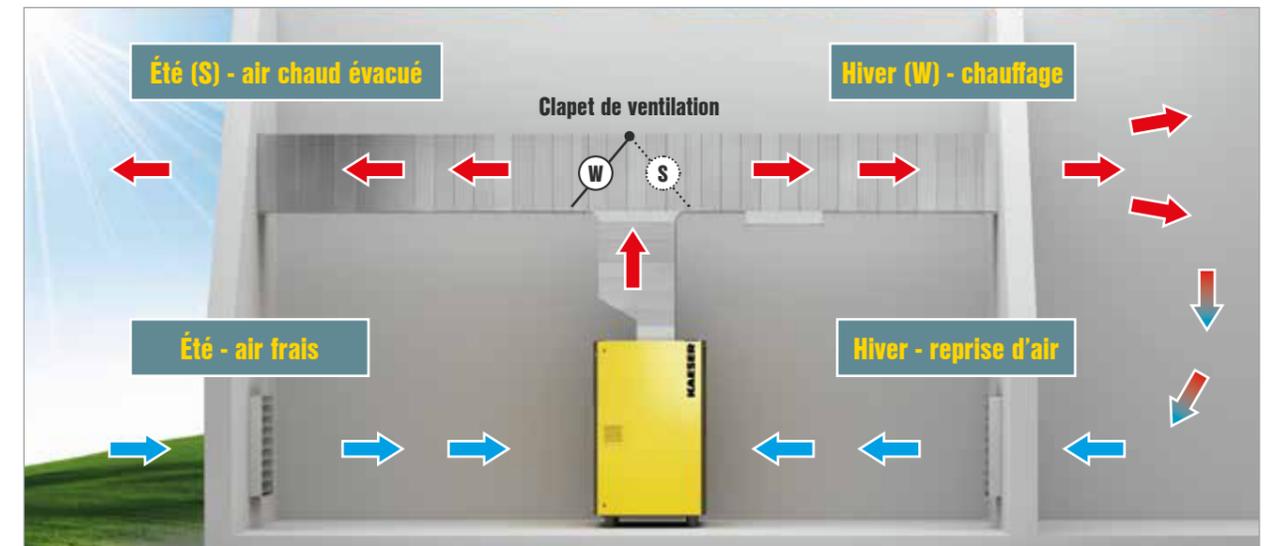

### Chauffage à air chaud

L'air de refroidissement chaud peut servir à chauffer des locaux très facilement et efficacement au moyen de gaines. Jusqu'à 96 % de la puissance électrique consommée par un compresseur peut être utilisée pour le chauffage ou pour des process industriels. Lorsque l'énergie calorifique est utilisée pour le chauffage à air chaud, des gaines conduisent l'air de refroidissement chaud dans les zones à chauffer, comme par exemple des entrepôts ou des ateliers. Un clapet de ventilation dirige l'air chaud à l'extérieur en été (S) et dans les locaux à chauffer en hiver (W).

## Minimiser la consommation d'énergie primaire pour la production d'eau chaude à usage industriel ou sanitaire et pour le chauffage

jusqu'à  
**+70 °C**



Les échangeurs de chaleur utilisent l'énergie calorifique des compresseurs pour chauffer de l'eau à +70 °C, voire à +85 °C si nécessaire, pour le chauffage ou des usages sanitaires.

Les échangeurs de chaleur à plaques PTG sont destinés à la production d'eau chaude sanitaire ou industrielle, l'utilisation la plus courante des calories récupérées.

Les échangeurs de sécurité spéciaux sont utilisés quand aucun autre circuit d'eau n'est prévu et que l'eau à chauffer doit satisfaire aux plus hautes exigences de pureté, comme par exemple l'eau de lavage dans l'agroalimentaire.

Ces échangeurs de chaleur utilisent l'énergie calorifique des compresseurs pour chauffer de l'eau à +70 °C. Des configurations spécifiques permettent d'atteindre des températures supérieures (sur demande).




### Apport d'énergie calorifique dans des systèmes de chauffage

Jusqu'à 76 % de la puissance électrique consommée par un compresseur peut être utilisée dans des chaufferies à eau chaude ou des systèmes de production d'eau industrielle. Cela permet de réduire considérablement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour le chauffage.



### Échangeurs à plaques PTG

Les échangeurs de chaleur à plaques sont la solution de choix pour produire de l'eau chaude à usage sanitaire ou industriel en utilisant l'énergie calorifique des compresseurs à vis.

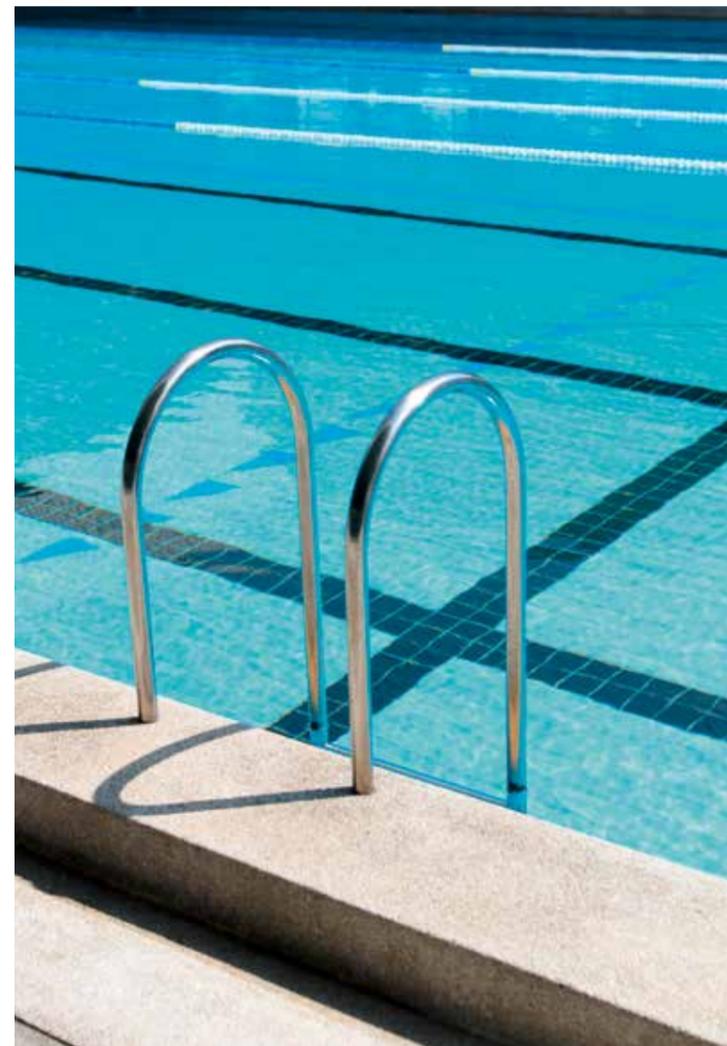

# Équipement pour les compresseurs à vis



## Récupération des calories de l'air chaud

Tous les compresseurs à vis KAESER sont prévus pour le raccordement de gaines d'évacuation. Celles-ci sont à poser par le client. L'air de refroidissement chaud peut servir à chauffer des locaux. Utilisations possibles : séchage, chauffage d'ateliers et de bâtiments, rideaux d'air chaud, préchauffage de l'air de combustion pour brûleurs à fioul.




## Échangeur de chaleur à plaques PTG

Les compresseurs à vis à partir de la série SM (5,5 kW et plus) peuvent être équipés de systèmes PTG. L'échangeur de chaleur PTG est intégré dans le compresseur ou installé à l'extérieur, selon la taille du compresseur. Utilisations possibles : systèmes de chauffage central, blanchisseries, galvanoplastie, chaleur process générale. Avec des échangeurs de chaleur de sécurité spéciaux : eau de lavage dans l'agroalimentaire, chauffage d'eau de piscine, chauffage d'eau chaude sanitaire.



## Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

Des échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire spéciaux sont proposés au choix si l'eau de refroidissement n'est pas de bonne qualité (eau calcaire, eau sale ou eau de mer). Nos spécialistes de l'air comprimé vous conseilleront sur le type d'échangeur adapté à votre utilisation.

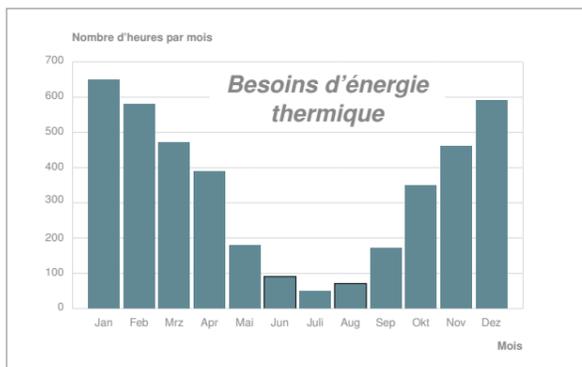

## L'air chaud n'est pas seulement utile en hiver

Si le chauffage est indispensable en hiver, une certaine puissance calorifique est également nécessaire à l'entre-saison, par exemple pour l'alimentation en eau chaude. On peut estimer à 4 000 heures les besoins en énergie calorifique sur l'année.

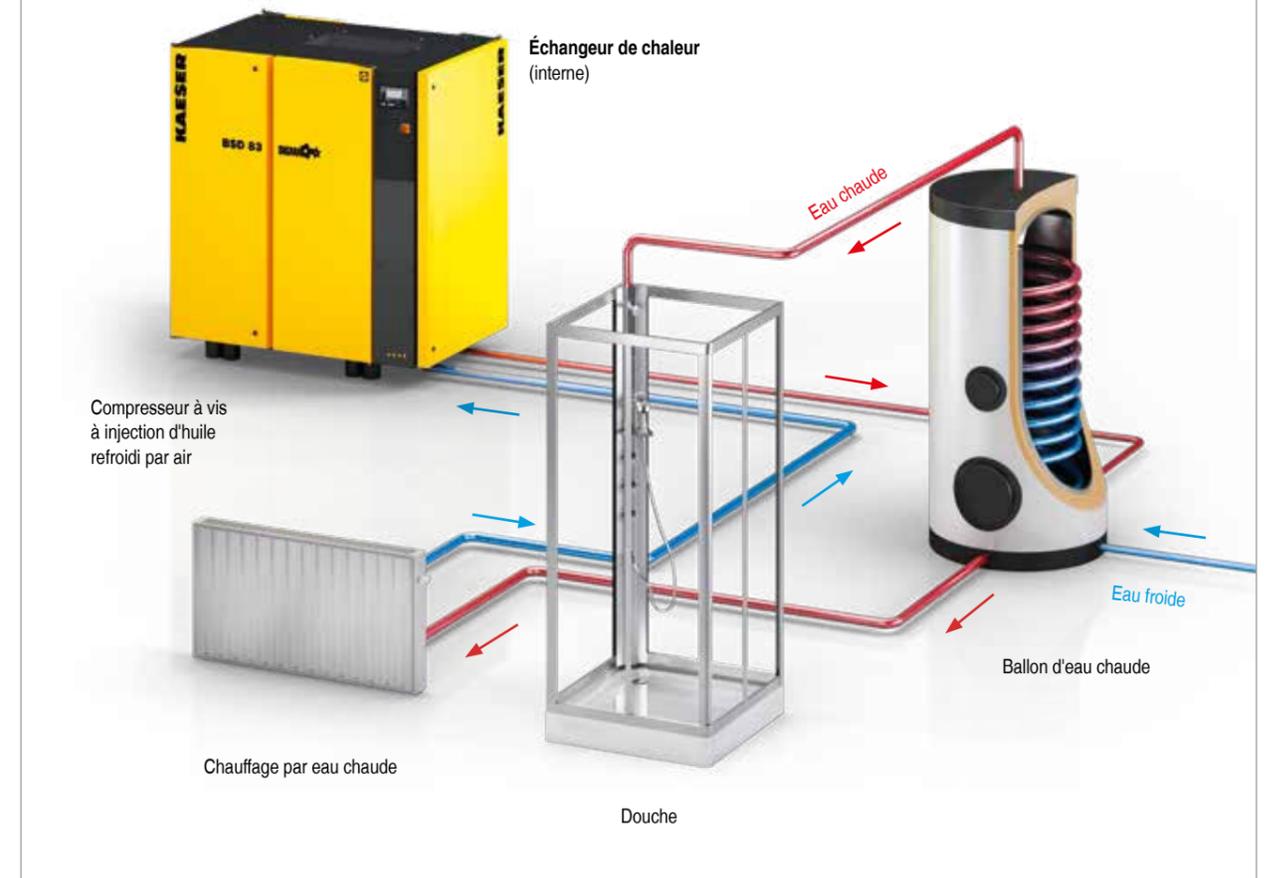


Fig. : Schéma de la récupération de calories ; utilisation pour l'eau potable possible uniquement avec un échangeur de chaleur de sécurité (SWT).



Fig. : Intérieur d'un compresseur avec échangeur de chaleur à plaques, vanne thermostatique et tuyauterie

# Caractéristiques techniques pour...

## Air chaud

Modèle	à la pression de service maxi bar	Puissance nominale moteur kW	Puissance calorifique maximale disponible		Débit d'air chaud récupérable m³/h	Chauffage d'air de refroidissement K (env.)	Potentiel d'économie fioul			Potentiel d'économie gaz naturel		
			kW	MJ/h <sup>1</sup>			Fioul l	CO <sub>2</sub> kg	Économie coûts de chauffage €/an	Gaz naturel m³	CO <sub>2</sub> kg	Économie coûts de chauffage €/an
<b>SX 3</b>	8	2,2	2,7	10	1000	8	608	1 658	912	504	1 008	756
<b>SX 4</b>		3	3,4	12	1000	10	766	2 089	1 149	635	1 270	953
<b>SX 6</b>		4	4,4	16	1000	13	992	2 705	1 488	822	1 644	1 233
<b>SX 8</b>		5,5	6,0	22	1300	14	1 352	3 687	2 028	1 120	2 240	1 680
<b>SM 10</b>	8	5,5	6,8	25	2100	10	1 532	4 178	2 298	1 270	2 540	1 905
<b>SM 13</b>		7,5	9,1	33		13	2 051	5 593	3 077	1 699	3 398	2 549
<b>SM 16</b>		9	11,1	40		16	2 501	6 820	3 752	2 073	4 146	3 110
<b>SK 22</b>	8	11	13,2	48	2500	16	2 975	8 113	4 463	2 465	4 930	3 698
<b>SK 25</b>		15	16,5	59	3000	17	3 718	10 139	5 577	3 081	6 162	4 622
<b>ASK 28</b>	8	15	18,4	66	4000	14	4 147	11 309	6 221	3 436	6 872	5 154
<b>ASK 34</b>		18,5	22,8	82	4000	17	5 138	14 011	7 707	4 258	8 516	6 387
<b>ASK 40</b>		22	26,8	96	5000	16	6 040	16 471	9 060	5 005	10 010	7 508
<b>ASD 35</b>	8,5	18,5	19,9	72	3800	16	8 969	24 458	13 454	7 432	14 864	11 148
<b>ASD 40</b>		22	23,5	85	3800	19	10 592	28 884	15 888	8 777	17 554	13 166
<b>ASD 50</b>		25	28,0	101	4500	19	12 620	34 415	18 930	10 458	20 916	15 687
<b>ASD 60</b>		30	34,6	125	5400	19	15 595	42 528	23 393	12 923	25 846	19 385
<b>BSD 65</b>	8,5	30	35,2	127	6500	16	15 865	43 264	23 798	13 147	26 294	19 721
<b>BSD 75</b>		37	43,4	156	8000	16	19 561	53 343	29 342	16 209	32 418	24 314
<b>BSD 83</b>		45	52,0	187	8000	20	23 437	63 913	35 156	19 421	38 842	29 132
<b>CSD 90</b>	8,5	45	51	184	8000	19	22 986	62 683	34 479	19 048	38 096	28 572
<b>CSD 110</b>		55	61	220	9500	19	27 493	74 973	41 240	22 782	45 564	34 173
<b>CSD 130</b>		75	74	266	11000	20	33 352	90 951	50 028	27 638	55 276	41 457
<b>CSDX 145</b>	8,5	75	84	302	11000	23	37 860	103 244	56 790	31 373	62 746	47 060
<b>CSDX 175</b>		90	101	364	13000	23	45 522	124 138	68 283	37 722	75 444	56 583
<b>DSD 145</b>	9	75	82	295	11000	22	36 958	100 784	55 437	30 626	61 252	45 939
<b>DSD 175</b>	8,5	90	96	346	13000	22	43 268	117 992	64 902	35 854	71 708	53 781
<b>DSD 205</b>	8,5	110	120	432	17000	21	54 085	147 490	81 128	44 818	89 636	67 227
<b>DSD 240</b>	8,5	132	145	522	20000	22	65 353	178 218	98 030	54 155	108 310	81 233
<b>DSDX 245</b>	8,5	132	143	515	21000	20	64 451	175 758	96 677	53 408	106 816	80 112
<b>DSDX 305</b>		160	174	626	21000	25	78 423	213 860	117 635	64 986	129 972	97 479
<b>ESD 375</b>	8,5	200	221	796	30000	22	99 607	271 628	149 411	82 540	165 080	123 810
<b>ESD 445</b>		250	254	914	34000	22	114 480	312 187	171 720	94 865	189 730	142 298
<b>FSD 475</b>	8,5	250	274	986	40000	21	123 494	336 768	185 241	102 334	204 668	153 501
<b>FSD 575</b>		315	333	1199	40000	25	150 086	409 285	225 129	124 370	248 740	186 555
<b>HSD 662</b>	8,5	360	21	76	10000	6	9 465	25 811	14 198	7 843	15 686	11 765
<b>HSD 722</b>		400	24	86		7	10 817	29 498	16 226	8 964	17 928	13 446
<b>HSD 782</b>		450	25	90		7	11 268	30 728	16 902	9 337	18 674	14 006
<b>HSD 842</b>		500	28	101		8	12 620	34 415	18 930	10 458	20 916	15 687

<sup>1</sup> 1 MJ/h = 1 kW x 3,6

## Économies calculées pour un compresseur ASD 50

Fioul	Gaz naturel
Puissance calorifique maximale disponible : 28,0 kW	Puissance calorifique maximale disponible : 28,0 kW
Pouvoir calorifique du litre de fioul : 9,861 kWh/l	Pouvoir calorifique du m³ de gaz naturel : 10,2 kWh/m³
Rendement du chauffage au fioul : 90%	Rendement du chauffage au gaz naturel : 105%
Prix moyen du litre de fioul : 1,50 €/l	Prix du m³ de gaz naturel : 1,50 €/m³
Économie : $\frac{28,0 \text{ kW} \times 4 000 \text{ h/a}}{0,90 \times 9,861 \text{ kWh/l}} \times 1,50 \text{ €/l} = 18 930 \text{ € par an}$	Économie : $\frac{28,0 \text{ kW} \times 4 000 \text{ h/a}}{1,05 \times 10,2 \text{ kWh/m}^3} \times 1,50 \text{ €/m}^3 = 15 686 \text{ € par an}$

Remarque : Les potentiels d'économie sont calculés pour des compresseurs à pleine charge, à la température de fonctionnement et à la pression de service maximale (8,0/8,5/9,0 bar). Les résultats peuvent varier à des pressions différentes.

# les compresseurs à vis

## Eau chaude

Modèle	à la pression de service maxi bar	Puissance nominale moteur kW	Puissance calorifique maximale disponible		Débit d'eau chaude Chauffage à 70 °C		Installation du système PTG int./ext.	Potentiel d'économie fioul			Potentiel d'économie gaz naturel		
			kW	MJ/h <sup>1</sup>	(ΔT 25 K) m³/h	(ΔT 55 K) m³/h		Fioul l	CO <sub>2</sub> kg	Économie coûts de chauffage €/an	Gaz naturel m³	CO <sub>2</sub> kg	Économie coûts de chauffage €/an
<b>SM 10</b>	8	5,5	4,5	16	0,16	0,07	externe	1 014	2 765	1 521	840	1 680	1 260
<b>SM 13</b>		7,5	6,2	22	0,21	0,10		1 397	3 810	2 096	1 158	2 316	1 737
<b>SM 16</b>		9	7,6	27	0,29	0,13		1 713	4 671	2 570	1 419	2 838	2 129
<b>SK 22</b>	8	11	9,4	34	0,32	0,15	externe	2 118	5 776	3 177	1 755	3 510	2 633
<b>SK 25</b>		15	12,0	43	0,41	0,19		2 704	7 374	4 056	2 241	4 482	3 362
<b>ASK 28</b>	8	15	13,6	49	0,47	0,21	interne	3 065	8 358	4 598	2 540	5 080	3 810
<b>ASK 34</b>		18,5	16,9	61	0,58	0,26		3 808	10 384	5 712	3 156	6 312	4 734
<b>ASK 40</b>		22	19,8	71	0,68	0,31		4 462	12 168	6 693	3 697	7 394	5 546
<b>ASD 35</b>	8,5	18,5	15,2	55	0,52	0,24	interne	6 851	18 683	10 277	5 677	11 354	8 516
<b>ASD 40</b>		22	18,1	65	0,62	0,28		8 158	22 247	12 237	6 760	13 520	10 140
<b>ASD 50</b>		25	21,6	78	0,74	0,34		9 735	26 547	14 603	8 067	16 134	12 101
<b>ASD 60</b>		30	26,6	96	0,92	0,42		11 989	32 694	17 984	9 935	19 870	14 903
<b>BSD 65</b>	8,5	30	27,1	98	0,93	0,42	interne	12 214	33 308	18 321	10 121	20 242	15 182
<b>BSD 75</b>		37	33,5	121	1,15	0,52		15 099	41 175	22 649	12 512	25 024	18 768
<b>BSD 83</b>		45	40,1	144	1,38	0,63		18 073	49 285	27 110	14 977	29 954	22 466
<b>CSD 90</b>	8,5	45	39,9	144	1,37	0,62	interne	17 983	49 040	26 975	14 902	29 804	22 353
<b>CSD 110</b>		55	48,8	172	1,65	0,75		21 544	58 750	32 316	17 852	35 704	26 778
<b>CSD 130</b>		75	57,8	211	1,99	0,91		26 051	71 041	39 077	21 587	43 174	32 381
<b>CSDX 145</b>	8,5	75	66	238	2,30	1,03	interne	29 747	81 120	44 621	24 650	49 300	36 975
<b>CSDX 175</b>		90	79	284	2,70	1,24		36 606	97 098	53 409	29 505	59 010	44 258
<b>DSD 145</b>	9	75	61	220	2,10	0,96	interne	27 493	74 973	41 240	22 782	45 564	34 173
<b>DSD 175</b>	8,5	90	71	256	2,40	1,11		32 000	87 264	48 000	26 517	53 034	39 776
<b>DSD 205</b>	8,5	110	88	317	3,00	1,38		39 662	108 158	59 493	32 866	65 732	49 299
<b>DSD 240</b>	8,5	132	107	385	3,70	1,68		48 226	131 512	72 339	39 963	79 926	59 945
<b>DSDX 245</b>	8,5	132	105	378	3,60	1,64	interne	47 324	129 053	70 986	39 216	78 432	58 824
<b>DSDX 305</b>		160	129	464	4,40	2,04		58 142	158 553	87 213	48 179	96 358	72 269
<b>ESD 375</b>	8,5	200	162	583	5,60	2,54	interne	73 015	199 112	109 523	60 504	121 008	90 756
<b>ESD 445</b>		250	187	673	6,40	2,93		84 283	229 840	126 425	69 841	139 682	104 762
<b>FSD 475</b>	8,5	250	202	727	7,00	3,16	interne	91 043	248 274	136 565	75 444	150 888	113 166
<b>FSD 575</b>		315	246	886	8,50	3,85		110 874	302 353	166 311	91 877	183 754	137 816
<b>HSD 662</b>	8,5	360	291	1048	10,00	4,56	interne	131 156	357 662	196 734	108 683	217 366	163 025
<b>HSD 722</b>		400	323	1163	11,10	5,06		145 579	396 994	218 369	120 635	241 270	180 953
<b>HSD 782</b>		450	348	1253	12,00	5,45		156 847	427 722	235 271	129 972	259 944	194 958
<b>HSD 842</b>		500	374	1346	12,90	5,86		168 565	459 677	252 848	139 683	279 366	209 525

<sup>1</sup> 1 MJ/h = 1 kW x 3,6

## Économies calculées pour un compresseur ASD 50

Fioul	Gaz naturel
Puissance calorifique maximale disponible : 21,6 kW	Puissance calorifique maximale disponible : 21,6 kW
Pouvoir calorifique du litre de fioul : 9,861 kWh/l	Pouvoir calorifique du m³ de gaz naturel : 10,2 kWh/m³
Rendement du chauffage au fioul : 90%	Rendement du chauffage au gaz naturel : 105%
Prix moyen du litre de fioul : 1,50 €/l	Prix du m³ de gaz naturel : 1,50 €/m³
Économie : $\frac{21,6 \text{ kW} \times 4 000 \text{ h/a}}{0,9 \times 9,861 \text{ kWh/l}} \times 1,50 \text{ €/l} = 14 603 \text{ € par an}$	Économie : $\frac{21,6 \text{ kW} \times 4 000 \text{ h/a}}{1,05 \times 10,2 \text{ kWh/m}^3} \times 1,50 \text{ €/m}^3 = 12 101 \text{ € par an}$

# Systemes de r cup ration de calories pour...

# les surpresseurs   pistons rotatifs



## Air chaud

Le refroidisseur final ACA (Air Cooled Aftercooler) est un  changeur de chaleur air/air   courants crois s. L'air process chaud se refroidit en c dant sa chaleur   l'air ambiant. Ce syst me n cessite simplement une alimentation  lectrique pour le ventilateur. L'air process qui entre par exemple   +150  C dans le refroidisseur peut  tre refroidi   +30  C, pour une temp rature ambiante de 20  C. L'ACA est particuli rement appr ciable dans le transport pneumatique de mati res en vrac sensibles   la chaleur. Mais il peut aussi permettre de chauffer un atelier en hiver. La chaleur contenue dans l'air  vacu  par l'ACA repr sente jusqu'  75% de la puissance  lectrique du surpresseur   pistons rotatifs. Sa perte de charge est limit e   35 mbar pour une efficacit  optimale du refroidissement et par cons quent un gain  nerg tique maximal. Un thermostat int gr  surveille la temp rature de sortie de l'air process et active un contact sec gr ce   un point de d clenchement r glable.



### Exemples d'utilisations

- Refroidissement de l'air process des surpresseurs   pistons rotatifs, par exemple dans le transport de mati res en vrac
- Chauffage d'ateliers



Fig. : DC 236 C avec un refroidisseur final ACA

## Eau chaude

Le refroidisseur final WRN est un  changeur de chaleur   faisceau tubulaire. L'air process circule dans des tubes de refroidissement qui sont refroidis ext rieurement par de l'eau. L'eau utilis e comme fluide de refroidissement fait office de caloporteur. Ce type d' changeur de chaleur est con u sp cifiquement pour chaque projet afin que l' cart de temp rature de l'air ou l'augmentation de temp rature de l'eau r ponde pr cis ment aux exigences du process. Les tubes de refroidissement peuvent avoir diff rentes g om tries pour assurer un transfert thermique maximal et minimiser la perte de charge qui s'accompagne d'une augmentation de la consommation  lectrique des surpresseurs   pistons rotatifs. Plusieurs mat riaux sont disponibles pour les tubes de refroidissement, en fonction de la qualit  de l'eau. L'enveloppe du refroidisseur est  maill e. La temp rature de retour d'eau est au maximum d'environ 5 K au-dessous de la temp rature de l'air process   l'entr e de l' changeur de chaleur.



### Exemples d'utilisations

- Int gration dans des circuits de chauffage pour augmenter la temp rature de retour
- Int gration dans des circuits de pompes   chaleur
- Chauffage par le sol
- S chage des boues des stations d' puration



Fig. : FBS 660 S SFC avec un  changeur de chaleur   faisceau tubulaire



# Caractéristiques techniques des systèmes de récupération de calories pour...

## Air chaud

Modèle	Débit d'air process maxi	Perte de charge maxi	Débit maxi du ventilateur <sup>1</sup>	Intensité du ventilateur (400V)	Puissance du ventilateur <sup>1</sup>	Poids total	Dimensions l x P x H	Diamètre nominal de raccordement
	Nm³/min	mbar	m³/h	A	W	kg	mm	DN
ACA 53	5	15	1700	0,24	110	58	980 x 650 x 610	50
ACA 88	7	25	1700	0,24	110	58	980 x 650 x 610	65
ACA 130	12	25	3100	0,43	210	97	980 x 650 x 610	80
ACA 165	14	30	3100	0,43	210	97	980 x 650 x 610	100
ACA 235	22	30	6200	0,43 (2x)	210	193	1900 x 850 x 1200	100
ACA 350	30	35	6200	0,43 (2x)	210	199	1900 x 850 x 1280	150

<sup>1</sup> à la surpression maximale

# les surpresseurs à pistons rotatifs

## Eau chaude

Modèle	Diamètre nominal de raccordement	Débit d'air soufflé maxi	Débit d'eau chaude maxi	Dimensions des raccords		Dimensions		Poids
	DN	Nm³/min	m³/h	Air	Eau	Ø enveloppe	Longueur <sup>1</sup>	kg
WRN 50 lisse	125	15	1	DN 125, PN 16	1 ¼	168	1410	71
WRN 90 lisse	200	30	1,5	DN 200, PN 16	1 ¼	245	1430	145
WRN 130 lisse	250	42	2	DN 250, PN 10	1 ½	273	1441	225
WRN 170 lisse	300	57	2,5	DN 300, PN 10	2	324	1441	280
WRN 250 lisse	350	75	3	DN 350, PN 10	DN 65, PN 16	375	1641	400
WRN 350 lisse	450	108	3,5	DN 450, PN 10	DN 80, PN 16	450	1649	590
WRN 450 lisse	500	145	4,5	DN 500, PN 10	DN 100, PN 16	519	1655	690

<sup>1</sup>) avec contre-bride à souder (comprise dans la fourniture)

## Exemple de calcul des économies réalisées par un ACA 350 utilisé pour chauffer un atelier

Surpresseur à pistons rotatifs (37 kW)		ACA 350	
Débit :	30 m³/min	Dissipation de chaleur :	25 kW
Pression différentielle :	600 mbar	Réchauffage de l'air :	2200 m³/h de 0 à +35 °C
Température d'entrée :	0 °C	Perte de charge de l'air process :	35 mbar = 2,2 kW
Température de sortie :	+52 °C		
<b>Économie environ 16 900 € par an *</b>			

\* même calcul que pour les compresseurs à vis pour le chauffage au fioul

## Exemple de calcul des économies réalisées par un WRN 170 utilisé pour un complément de chauffage

Surpresseur à pistons rotatifs (37 kW)		WRN 170	
Débit :	30 m³/min	Dissipation de chaleur :	14 kW
Pression différentielle :	600 mbar	Réchauffage de l'eau :	600 l/h d'eau de +25 à +45 °C
Température d'entrée :	0 °C	Perte de charge de l'air process :	20 mbar (env. 1,2 kW supplémentaire pour le surpresseur à pistons rotatifs) = 2 kW
Température de sortie :	+52 °C		
<b>Économie environ 9 460 € par an *</b>			

\* même calcul que pour les compresseurs à vis pour le chauffage au fioul

Plus d'air comprimé avec encore moins d'énergie

# Une présence globale

KAESER, l'un des plus grands fabricants de compresseurs, de surpresseurs et de systèmes d'air comprimé, est présent partout dans le monde.

Grâce à ses filiales et à ses partenaires répartis dans plus de 140 pays, les utilisateurs d'air comprimé en haute et basse pression sont assurés de disposer d'équipements de pointe fiables et efficaces.

Ses ingénieurs-conseils et techniciens expérimentés apportent leur conseil et proposent des solutions personnalisées à haut rendement énergétique pour tous les champs d'application de l'air comprimé en haute et basse pression. Le réseau informatique mondial du groupe international KAESER permet à tous les clients du monde d'accéder au savoir-faire professionnel du fournisseur de systèmes.

Le réseau mondial de distribution et de service assure une efficacité optimale et une disponibilité maximale de tous les produits et services KAESER.



## KAESER COMPRESSEURS SAS

CS 40034 – 52 rue Marcel Dassault – 69747 GENAS Cedex

Tél. 04 72 37 44 10 – Fax 04 78 26 49 15 – E-mail: [info.france@kaeser.com](mailto:info.france@kaeser.com) – [www.kaeser.com](http://www.kaeser.com)